

A Sinalização para Abandono de Local está indicando todas as mudanças de direção, saídas, escadas, de tal forma que em cada ponto de sinalização seja possível visualizar o ponto seguinte.


A altura de instalação é em relação do piso acabado e especificada na planta baixa.

Dimensões:  
Tamanho mínimo das placas: 25cm x 16cm;  
Tamanho mínimo das letras: 4cm x 9cm;  
Traços das letras: 1cm.

A placa será luminosa, contendo, a mensagem "SAÍDA", na cor vermelha, possuindo fundo branco leitoso e ser de acrílico ou material similar, possuir seta direcional junto à mensagem "SAÍDA" (na mudança de direção).


NOTA: Os blocos autônomos de sinalização de abandono de local deverão permanecer acesos durante o funcionamento da edificação.

### SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL SEM ESCALA

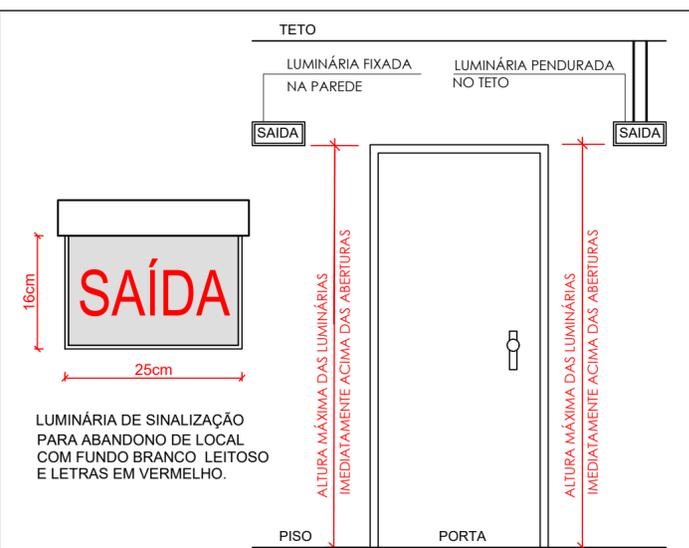


### SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL SEM ESCALA

### ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SEM ESCALA



O sistema de iluminação de emergência, foi desenvolvido com a utilização de blocos autônomos. O sistema deverá garantir uma luminosidade de 3 lux em locais planos e de 5 lux em locais com desníveis, como escadas, etc.  
Os aparelhos devem ser constituídos de forma que qualquer de suas partes resistam a uma temperatura de 70° C, no mínimo por uma hora.  
Os pontos de luz não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminação refletiva. O material usado para a fabricação das luminárias deve ser do tipo que impeça a propagação de chama e que sua combustão provoque um mínimo de emissão de gases tóxicos.  
A fixação dos pontos de luz, deve ser feita de modo que as luminárias não fiquem instaladas em alturas superiores as aberturas do ambiente.

### ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SEM ESCALA

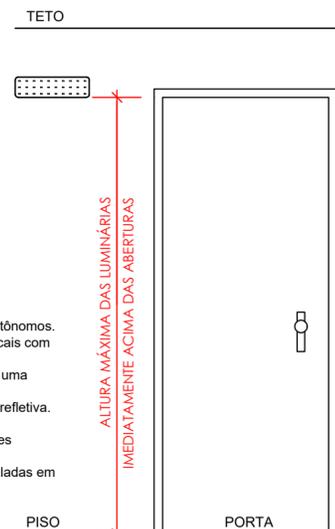

### COZINHA VENTILAÇÃO SUPERIOR ADOTADA:


**Grade de Ventilação Retangular 25x25cm**  
Área Mínima: 490cm<sup>2</sup>  
Veneziana Fixa

As Venezianas devem ter uma distância mínima de 8 mm entre as placas. A posição das venezianas não poderá prejudicar a área de efetiva ventilação.


### VENTILAÇÃO INFERIOR ADOTADA:

**Grade de Ventilação Retangular 25x25cm**  
Área Mínima: 490cm<sup>2</sup>  
Veneziana Fixa


As Venezianas devem ter uma distância mínima de 8 mm entre as placas. A posição das venezianas não poderá prejudicar a área de efetiva ventilação.

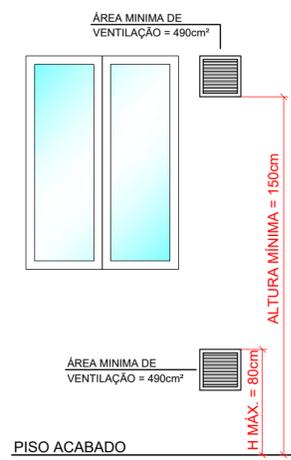

### ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE SEM ESCALA

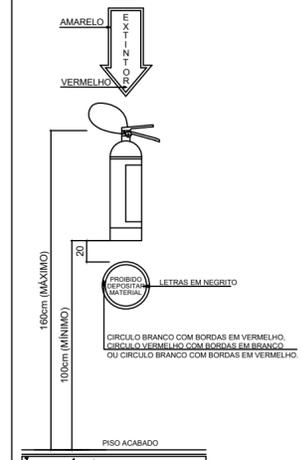

### DETALHES DO EXTINTOR DE INCCÊNPIO COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE SEM ESCALA

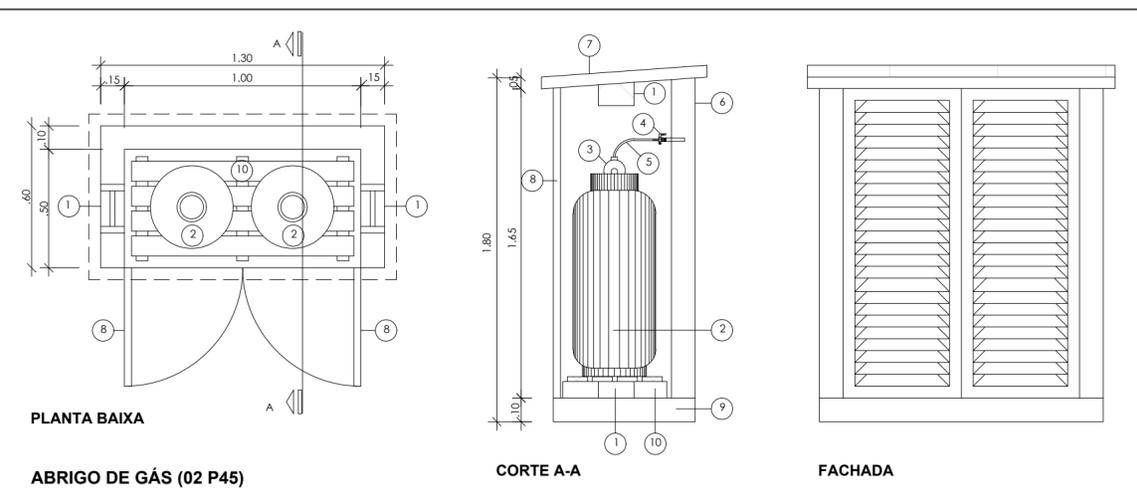

PLANTA BAIXA

ABRIGO DE GÁS (02 P45)

CORTE A-A

FACHADA

### LEGENDA

01	ABERTURA PARA VENTILAÇÃO 15X10 cm, COM TELA QUEBRA-CHAMAS, MALHA MÍNIMA DE 2,0, MÁXIMO 5,0 mm.
02	BOTIJÃO COM 45 kg DE GPL.
03	VÁLVULA DE ESTÁGIO ÚNICO-0.02 A 0.03 kg/cm <sup>2</sup> .
04	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO.
05	MANGUEIRA FLEXÍVEL.
06	PAREDE DE ALVENARIA OU CONCRETO.
07	TETO DE CONCRETO MACIÇO.
08	PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA DE 8 MM ENTRE PLACAS.
09	PISO DE CONCRETO MACIÇO.
10	ESTRADO DE MADEIRA.



TOMADA DE CONSUMO SEM ESCALA

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:
R00	05/2022	EMISSÃO INICIAL

### CARIMBOS E APROVAÇÕES:



(47) 3531-4242  
amavi@amavi.org.br  
amavi.org.br  
f @amavi.altovale  
Rua XV de Novembro, 737  
Centro, Rio do Sul/SC  
89160-015

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE:	ASSINATURA:
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA</b> CNPJ: 83.102.632/0001-93	

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:	ASSINATURA:
LUCIANO RICARDO KRUGER ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 090983-3-SC	

### PROJETO: PREVENTIVO

OBRA:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE

LOGRADOURO: RODOVIA SC 281      BAIRRO: SAMAMBAIA      Nº: S/N

MUNICÍPIO: IMBUIA      UF: SC      CEP: 88440-000

ÁREA TOTAL EDIFICAÇÃO: 234,74m<sup>2</sup>

CONTEÚDO:	ESCALA:	DATA:
DETALHES.	INDICADA	MAIO/2022

CÓDIGO AMAVI: 2816  
DESENHISTA: TASSIELY PONTICELLI

**PRE02/02**

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.